Para automação de bomba com sucção de um reservatório localizado em nível inferior a saída.

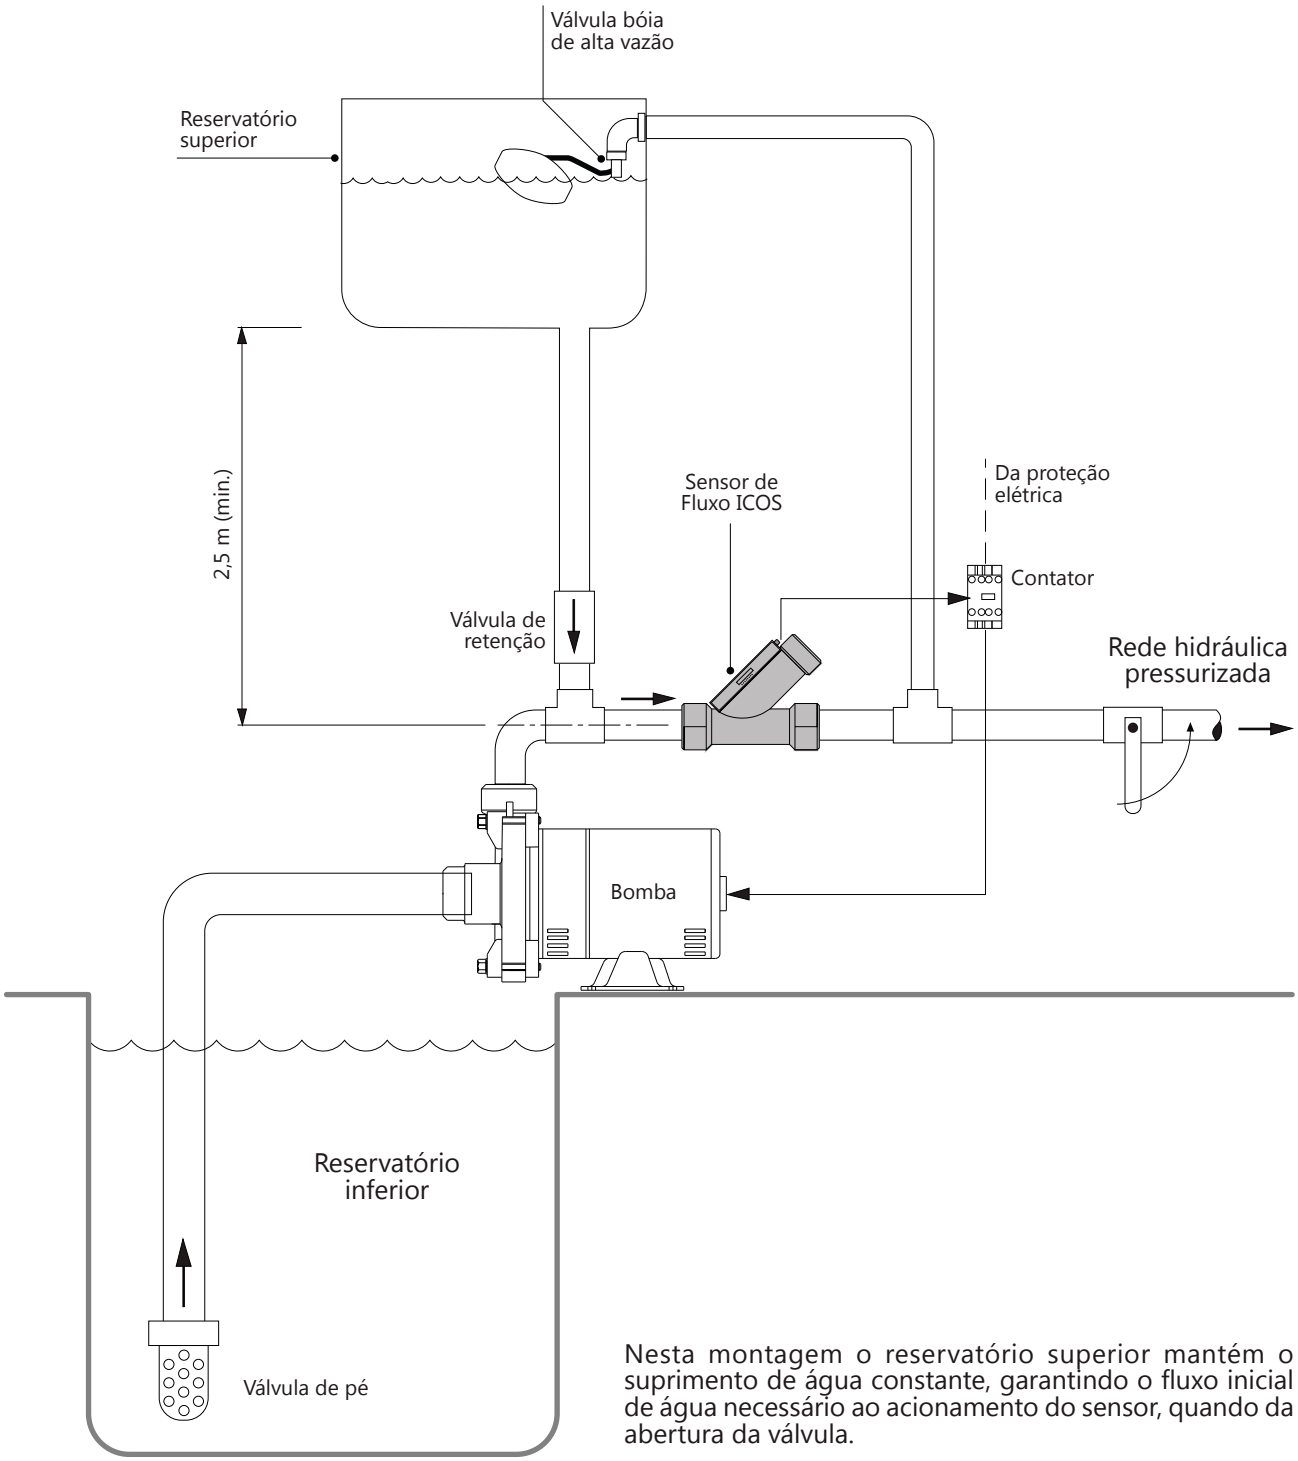

Nesta montagem o reservatório superior mantém o suprimento de água constante, garantindo o fluxo inicial de água necessário ao acionamento do sensor, quando da abertura da válvula.